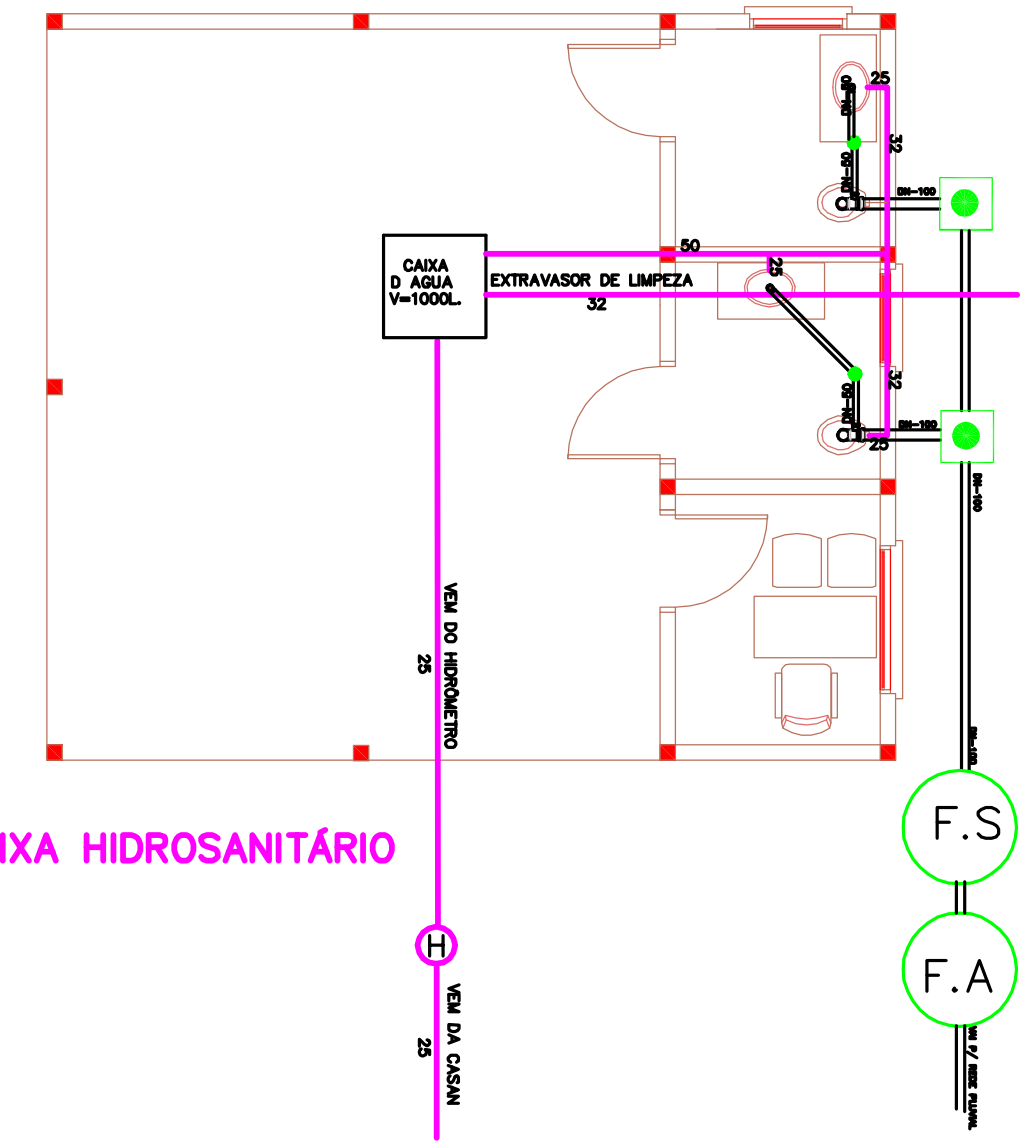

PLANTA BAIXA HIDROSANITÁRIO
Escala 1/50

LEGENDA

	TV: TUBO DE VENTILACAO
	CAF: COLUNA DE AGUA FRIA
	RALO SIFONADO
	CAIXA DE GORDURA
H	HIDROMETRO
	CAIXA DE INSPECAO 50x60
FS	FOSSA SEPTICA
FA	FILTRO ANAEROBIO
	CANALIZACAO DE AGUAS USADAS
	REDE DE ESGOTO (INCLIN. MIN. 2%)
	CANALIZACAO DE AGUAS PLUVIAIS
	CANALIZACAO DE AGUA FRIA



DETALHE
CAIXA DAGUA

FOSSA SÉPTICA

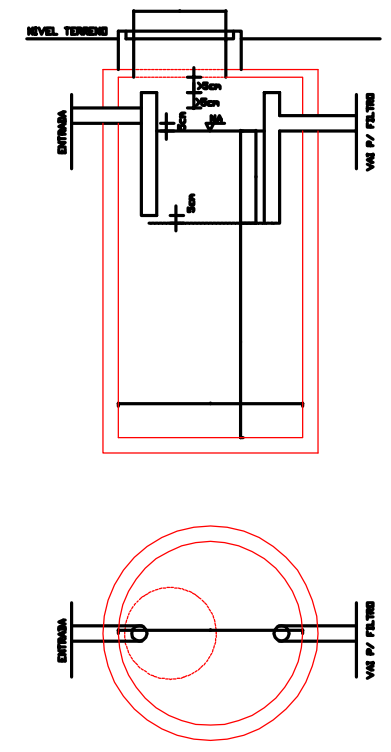

DADOS DE CALCULO

FILTRO ANAERÓBIO

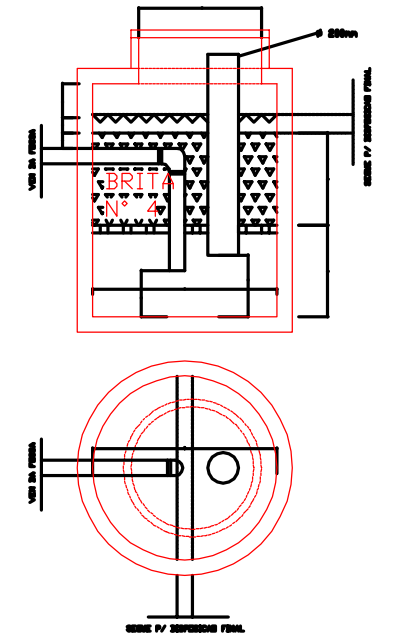

DADOS DE CALCULO

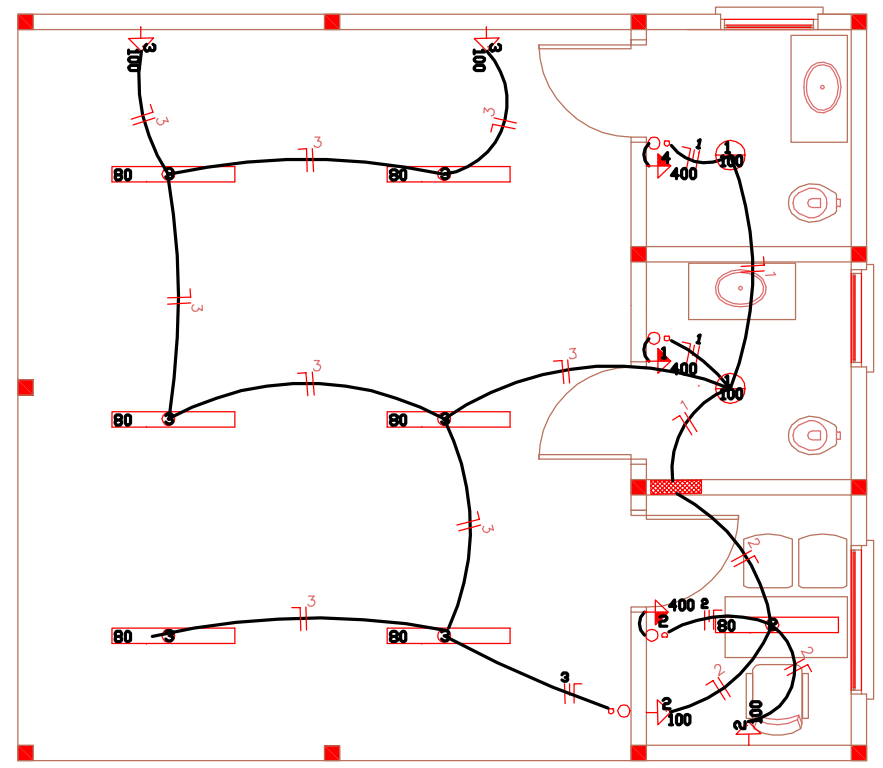

QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO N.	ILUMINA.TOMADAS 80	100	400	4400	POT. TOTAL	DISJ.	FIO	ELETRODUTO
01	00	02	02	00	1000	15	2.5	19
02	01	02	01	00	680	15	2.5	19
03	06	02	00	00	680	15	2.5	19
					2360	30	6	25

NUMERO DE FASES= 1 ATERRAMENTO= 6 mm2 – COBRE NU

LEGENDA

	DISJUNTOR MONOFASICO
	CONDUTOR NEUTRO
	CONDUTOR FASE
	CONDUTOR RETORNO
	FIO TERRA
	QUADRO DE DISTRIBUICAO
	QUADRO DE MEDICAO
	PONTO DE LUZ NO TETO
	TOMADA A 2.10m DE ALTURA
	TOMADA A 1.10m DE ALTURA
	TOMADA A 0.30m DE ALTURA
	INTERRUPTOR SIMPLES
	INTERRUPTOR 2 TECLAS
	PONTO INTERNET

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA

AMARP
Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe
João B. Degaroni
Presidente
Odivar Clóvis Biscaro
Secretário Executivo
Av. Manoel Roque, 99
Videira – SC
Fone 5660255

TITULO: ACADEMIA DA SAÚDE
PRANCHA: 02
REFERENCIA: PLANTA BAIXA/CORTE AA
ELEVAÇÃO FRONTAL/COBERTURA
SITUAÇÃO/ESTATÍSTICA
PROPRIETARIO: P. M. TIMBÓ GRANDE
C.N.P.J: 78.497.492/0001-60
ASSINATURA:
RESPONSAVEL TECNICO: JEAN MARCELO ZIERO
ARQ. E URB. CAU/BR A32454-0
ASSINATURA:
DESENHO: JEAN
ESCALA: INDICADA
DATA: JUNHO/2014
PREFEITURA: